

Số: 238.25/NT02

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

- Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BẠC LIÊU
- Địa chỉ : Khu công nghiệp Trà Kha, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau
- Loại mẫu : Nước thải
- Số lượng : 01 mẫu
- Ngày nhận mẫu : 22/9/2025
- Ngày trả kết quả : 07/10/2025
- Kết quả thử nghiệm:

TT	Thông số	Đơn vị tính	Kết quả	Phương pháp thử nghiệm
01	pH	-	7,92	TCVN 6492:2011
02	Nhiệt độ	°C	33,1	SMEWW 2550B:2023
03	Độ màu	Pt-Co	KPH (LOD = 4,0)	HD 5.6 - QT - 47(*)
04	Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD ₅)	mg/L	18,6	TCVN 6001-1:2021
05	Nhu cầu oxy hóa học (COD)	mg/L	37,3	SMEWW 5220C:2023
06	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)	mg/L	20,2	TCVN 6625:2000
07	Amoni (NH ₄ ⁺ tính N)	mg/L	0,16	SMEWW 4500-NH ₃ .B&F:2023
08	Tổng Photpho	mg/L	0,82	SMEWW 4500-P.B&E:2023
09	Tổng Nitơ	mg/L	13,8	TCVN 6638:2000
10	Mangan (Mn)	mg/L	KPH (LOD = 0,01)	US.EPA Method 200.7 (*)
11	Sắt (Fe)	mg/L	0,12	TCVN 6177:1996
12	Clorua (Cl ⁻)	mg/L	594,3	TCVN 6194:1996
13	Clo dư	mg/L	KPH (LOD = 0,2)	TCVN 6225-3:2012
14	Sunfua (tính theo H ₂ S)	mg/L	KPH (LOD = 0,02)	SMEWW 4500-S ² .B&D:2023(*)
15	Tổng Xyanua (CN ⁻)	mg/L	KPH (LOD = 0,002)	SMEWW 4500-CN ⁻ .C&E:2023(*)
16	Tổng phenol	mg/L	KPH (LOD = 0,0003)	SMEWW 5530B&C:2023 (*)
17	Tổng dầu mỡ khoáng	mg/L	KPH (LOD = 0,90)	SMEWW 5520B&F:2023 (*)
18	Florua (F ⁻)	mg/L	0,51	SMEWW 4500 F ⁻ .B&D:2023 (*)
19	Tổng Coliforms	MPN/ 100mL	KPH (LOD = 1,8)	SMEWW 9221B:2023

Ghi chú:

- 238.25/NT02: Nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu
- "LOD": Giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích phòng thí nghiệm; "KPH": Không phát hiện
- (*): Các chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ Vimcerts 019
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử
- Mẫu được lưu 5 ngày kể từ ngày trả kết quả, ngoại trừ mẫu vi sinh.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm.

PHỤ TRÁCH PHÒNG QT&PT


Nguyễn Hoàng Việt

BM.02-16

LBH: 04 - 01/11/2024


GIÁM ĐỐC
Lê Quốc Hiếu

Trang: 1/1

Số: 239.25/KT01

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

- Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - BẠC LIÊU
- Địa chỉ : Khu công nghiệp Trà Kha, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau
- Loại mẫu : Khí thải
- Số lượng : 01 mẫu
- Ngày nhận mẫu : 22/9/2025
- Ngày trả kết quả : 07/10/2025
- Kết quả thử nghiệm:

TT	Thông số	Đơn vị tính	Kết quả	Phương pháp thử nghiệm
01	Bụi tổng	mg/Nm ³	5,46	US EPA Method 5 (*)
02	SO ₂	mg/Nm ³	< 2,26	HD 5.7 - QT-27 (*)
03	CO	mg/Nm ³	627	HD 5.7 - QT-27 (*)
04	NO _x (tính theo NO ₂)	mg/Nm ³	27	HD 5.7 - QT-27 (*)


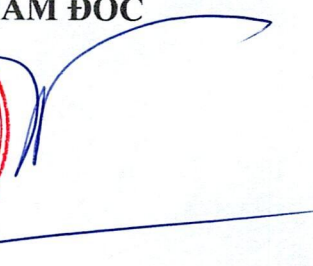
Ghi chú:

- 239.25/KT01: Khí thải tại ống khói lò hơi 08 tấn hơi/giờ (sử dụng nhiên liệu trấu); tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1028340, Y = 0576457
- (*): Các chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ Vimcerts 019
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm.

PHỤ TRÁCH PHÒNG QT&PT


Nguyễn Hoàng Việt

GIÁM ĐỐC



Lê Quốc Hiếu